

LCF02 2AO3DO RS485 Modbus

Fancoil-Regler (UP)
gültig ab Version 1.1.5

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 30.01.2025 • A142



» ANWENDUNG

Der Fancoil-Regler dient zur individuellen Temperaturregelung in Wohn-, Industrie- und Geschäftsräumen. Er ist für Gebläsekonvektoren mit 2-Rohrsystemen bzw. 4-Rohrsystemen ausgelegt und besitzt 2 Analogausgänge 0..10 V (Heizen und Kühlen) und 3 Relaisausgänge zur Ansteuerung eines 3-stufigen Lüfters. Als Ventiltyp kann auch ein 6-Wegeventil verwendet werden. Mit dem modernen Design kombiniert das Gerät Digitaltechnik mit einem großen LCD Display und zusätzlichen Bedientasten, mit denen der Einzelraumregler intuitiv bedient werden kann. Das Gerät ist konzipiert für die Montage in einer Unterputzdose.

» SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.



Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!



VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages! Im Inneren des Gehäuses können sich spannungsführende Teile befinden. Insbesondere bei Geräten im Netzspannungsbetrieb (normalerweise zwischen 90 und 265 V) kann eine Berührung spannungsführender Teile Körperverletzungen zur Folge haben.

Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

» ENTSORGUNGSHINWEIS



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt bzw. entnehmbare Batterien nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten, geeigneten Entsorgung gem. den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die Thermokon Sensortechnik GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thermokon.de

» MONTAGEHINWEISE RAUMSENSOREN

Die Genauigkeit der Raumsensoren wird neben den technischen Spezifikationen durch die Positionierung und Montageart beeinflusst.

Bei Montage zu Beachten:

- Unterputzdose (falls vorhanden) abdichten.
- Montageort, Zugluft, Wärmequellen, Strahlungswärme oder direkte Sonneneinstrahlung können die Messwerterfassung beeinflussen.
- Baustoffspezifischen Eigenschaften des Montageorts (*Ziegel-, Beton-, Stell-, Hohlwände, ...*) können die Messwerterfassung beeinflussen.

Montage wird nicht empfohlen in...

- Zugluft (z.B.: direkte Nähe zu Fenster / Türen / Lüfter ...),
- direkter Nähe von Wärmequellen,
- direkte Sonneneinstrahlung
- Nischen / zwischen Möbeln / ...

» TECHNISCHE DATEN

Messgrößen	Temperatur		
Ausgang Spannung	Klemme 2 3 (für Heizen und Kühlen) 2x 0..10 V, min. load 10 kΩ		
Ausgang Schaltkontakt	Klemme 5 6 7 – LO ME HI (für Lüfter) 3 Schließerkontakte, max. 250 V ~ / 3 A max. 30 V = / 3 A		
Netzwerktechnologie	RS485 Modbus, RTU, Halbduplex, Baudrate 4.800, 9.600, 19.200 oder 38.400, Parität: keine (2 Stoppbits), gerade oder ungerade (1 Stoppbit) RS485-Buslast: 1 Unit Load gemäß RS485-Standard Fail-safe Biasing erforderlich. Hinweise im Modbus Standard (§3.4.6.) befolgen.*		
Spannungsversorgung	24 V = (±10%) 24 V ~ (±20%) SELV		
Leistungsaufnahme	3 W (24 V =)		
Messbereich Temperatur	+1..+50 °C		
Genauigkeit Temperatur	±1 K (typ. bei 21 °C)		
Eingänge	Klemme 10 Eingang für externen Sensor NTC10K	Klemme 11 – ESI DP digitalen Eingang für potentialfreien Kontakt, Fensterkontakt, Taupunkt	Klemme 12 – OCC digitalen Eingang für potentialfreien Kontakt Anwesenheitssensor, Keycard- Schalter
Bedienfunktionen	Sollwertverstellung +1..+50 °C, (Standard +16..+30 °C)		
Anzeige	LCD 64x41 mm, weiße Hintergrundbeleuchtung		
Gehäuse	ABS, reinweiß		
Schutzart	IP20 gemäß DIN EN 60529		
Kabeleinführung	Öffnung Rückseite		
Anschluss elektrisch	Schraubklemme, max. 1,5 mm ²		
Umgebungsbedingung	-10..+50 °C, max. 85% rH nicht kondensierend		
Gewicht	160 g		
Montage	Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm)		

*Modbus Standard https://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf




» PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG



Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite
<https://www.thermokon.de/direct/categories/lcf02>

» ANSCHLUSSPLAN

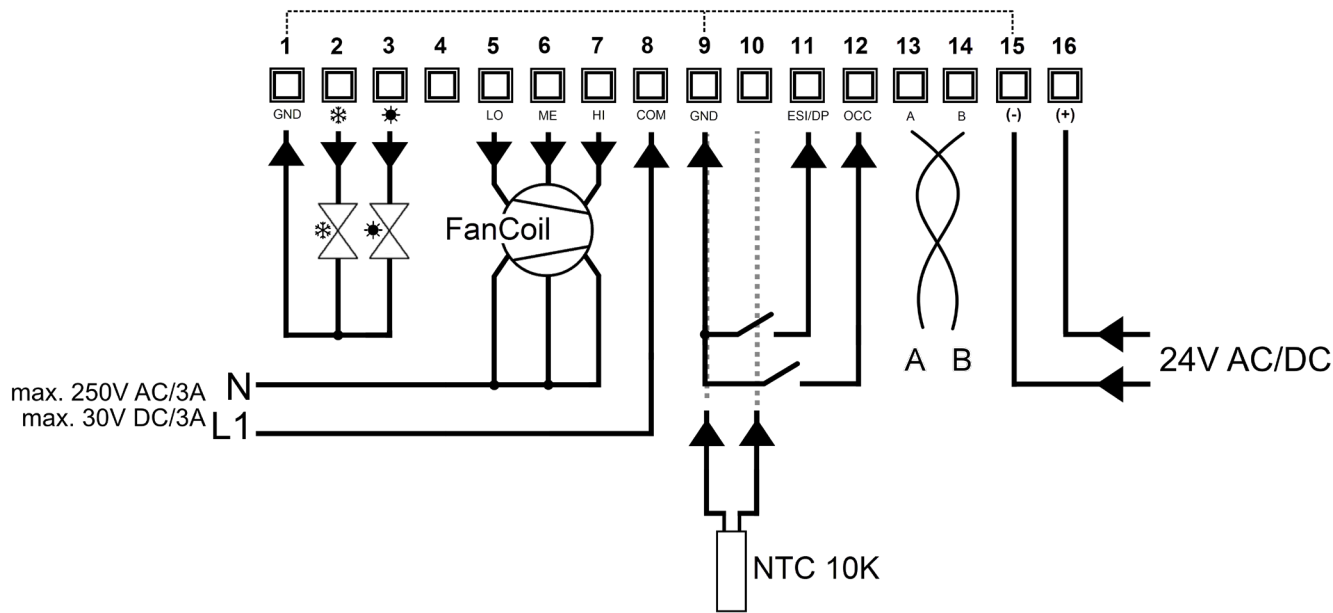

Die Klemmen 1, 9 und 15 (GND) sind intern verbunden.

Spannungsversorgung

Werden mehrere Bus-Geräte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist darauf zu achten, dass alle „positiven“ Betriebsspannungseingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle „negativen“ Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte).


Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgeräte würde über diese ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom führt zur Beschädigung dieses Gerätes.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung.

Reglerausgangssignal

		4-Rohr (Standard)	2-Rohr	6WV – 6-Wege-Ventil
Klemme 2	❄️	Kühlen	Heizen & Kühlen	Heizen & Kühlen
Klemme 3	☀️	Heizen		

» DISPLAY PANEL

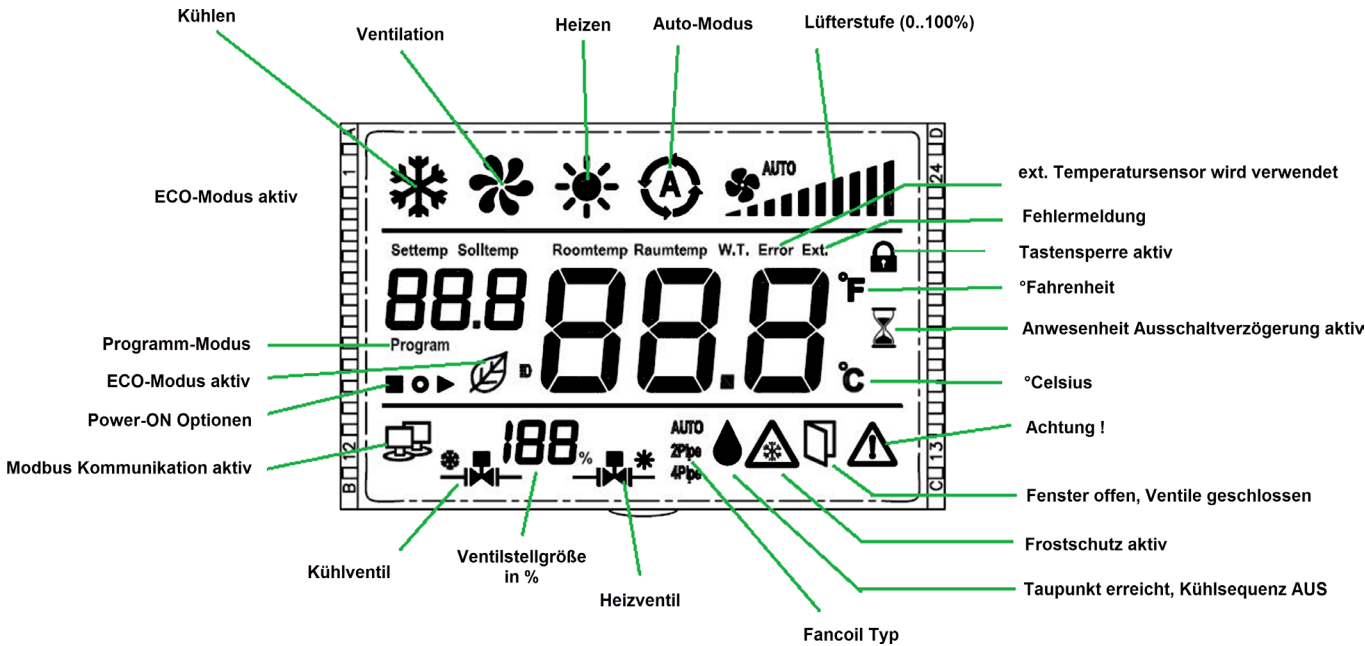

» FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Kommunikation Standardeinstellungen

Modbus-Adresse:	1		
Kommunikations-Schnittstelle:	RS485	Kommunikations-Protokoll:	Modbus-RTU
Baud Rate:	9600	Parität:	Keine Parität
Datenbits:	8 bit	Stoppbits:	2 bit

Geräteinformationen




Die Geräteinformationen (Version und Typennummer) werden während des Gerätestarts im Display angezeigt.

Buskommunikation



Symbol blinkt (10 Sekunden nach Beendigung der Kommunikation verschwindet das Symbol)

Parametermenü



Zugriff auf Parametermenü (z.B. für Modbus-Schnittstelleinstellungen):

- "Modus"-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten.
- Passworteingabe: **(Standardwert: 987)**
 - o Auswahl der Stellen: Modus-Taste
 - o Pfeiltasten (▲/▼): Wert erhöhen / verringern
- Parameter mit Pfeiltasten auswählen



Nach Parameter Auswahl / Einstellung für 3 Sekunden keine Taste drücken, um die getätigten Einstellungen zu speichern.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Standard
1	Modbus Adresse	ID.1- ID.247	1
2	Baudrate	1 = 4800bps 2 = 9600 3 = 19200 4 = 38400	2
3	Parität	0 = keine 1 = even 2 = odd	0
4	Stopp Bits	1 = 1 Stoppbit 2 = 2 Stoppbits	2
5	Temperatur Offset interner Sensor	-5,0 K..+5,0 K	0
6	Temperatur Offset externer Sensor	-5,0 K..+5,0 K	0
7	Rohrleitungssystem	0 = 2-Rohrsystem 1 = 4-Rohrsystem	1
8	Auf Werkseinstellung zurücksetzen	- Parameter auf 1 setzen - Menü-Taste drücken - Gerät wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. <i>(Das Gerät verbleibt nach dem Reset im Parametermenü)</i>	0

PI-Regler 0..10V

Die resultierende Stellgröße wird als proportionales Steuersignal an dem jeweiligen Ausgang ausgegeben. Der verwendete Ventiltyp wird über die Konfigurationsregister eingestellt.

6WV

Mit Registeradresse 304 kann als Ventiltyp auch ein 6-Wegeventil ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen 2..10 V / 2..10 V INV (Belimo), 0..10 V DN15/DN15 INV, DN20/DN20 INV (Sauter).

» BETRIEBSMODUS

Der Betriebsmodus wird mit der „Modus-Taste“  ausgewählt. (Kühlen > Lüften > Auto-Modus > Heizen ...)

Bei 2-Rohr-Konfiguration werden die nicht verfügbaren Modi (abhängig vom Signal des Change-Over-Sensors) übersprungen. In diesem Fall kann der Benutzer nur die verfügbaren Modi auswählen.

Standby / ECO / EIN

Mit der Power-Taste wird das Gerät vom Standby in den Betrieb geschaltet. Im Standby-Modus ist das Display ausgeschaltet. Die Frostschutz-Überwachung ist im Standby aktiv und der Frostschutz (Heizventil auf) wird aktiviert, sobald die Temperatur unter die eingestellt Temperaturschwelle fällt (Standardeinstellung 7 °C).

Im ECO-Modus regelt der Fancoil-Regler die Raumtemperatur auf den durch Register 275 und 276 (0x0113, 0x0114) vorgegebenen Sollwert. Das Display zeigt den Mittelwert der beiden ECO-Solltemperaturen ($25+18/2 = 21,5$) und das Blattsymbol des ECO-Modus. Im ECO-Modus ist der Sollwert fest eingestellt und das Gerät reagiert nicht auf eine vom Benutzer gedrückte Taste, außer wenn die Taste Standby / ECO / ON ein zweites Mal gedrückt wird. Dann wird von ECO in den Komfort Betriebsmodus umgeschaltet. Zur Visualisierung, dass sich das Fancoil-Thermostat im ECO-Modus befindet, werden das Blatt-Symbol im Display und der Schriftzug ECO in der Sollwertanzeige eingeblendet.

Wenn ein Anwesenheitssensor an einen der Eingänge angeschlossen ist, wechselt der Modus von ECO zu Komfort, sobald der Eingang aktiv wird. Der zuvor verwendete Sollwert wird wiederhergestellt und das Blattsymbol wird nicht mehr angezeigt.

Temperatursensoreingang – Temperaturbegrenzung und externer Temperatursensor


Der Temperatursensoreingang (Adresse 0x0152) kann als Change Over Fühler (Adressen 0x012B und 0x012C) oder als externer Temperatursensor verwendet werden.

Weiterhin kann er auch zur Begrenzung der Heiztemperatur (Adresse 0x010A) und Kühltemperatur (Adresse 0x010B) genutzt werden. Dies ist bei Fußbodenheizungssystemen der Fall, bei denen der externe Sensor in den Boden eingebettet ist. Falls die Bodentemperatur einen bestimmten Grenzwert überschreitet, muss das Heizventil geschlossen sein, um eine Beschädigung des Bodens oder der im Boden eingebetteten Rohre zu vermeiden.

Lüfterstufen-Steuerung

Wenn der Ventilator 1-stufig oder 2-stufig ist, ist die Auswahl entsprechend zu konfigurieren. Im Modus Belüftung (Ventilation) werden die Ventile geschlossen. Wird mittels Taster Lüfterstufengeschwindigkeit  auf Auto (Automatik) gestellt, dann werden die Stufen abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen Sollwert- und Istwert geschaltet.

Im Auto-Modus Heizen oder Kühlen wird die Lüfterstufe aus der Stellgröße des Reglers berechnet.

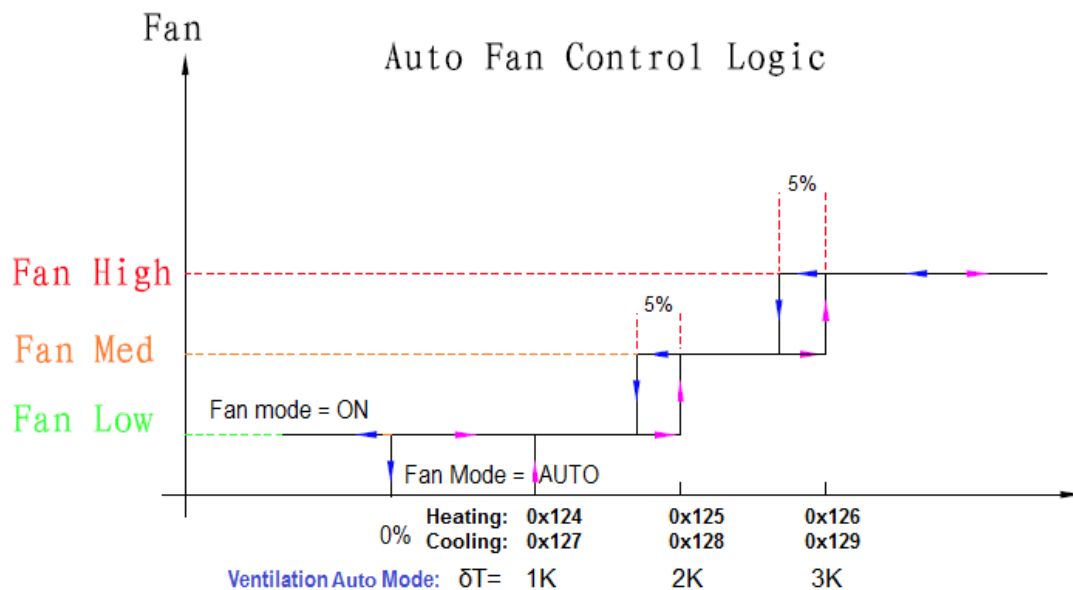

Einheitensystem

Der Temperaturanzeigebereich beträgt 0..+50 °C bzw. +32..+99 °F. Die Standardeinstellung ist °C. Durch das gleichzeitige Drücken der Tasten „▲“ und „▼“ kann die Anzeige des Einheitensystems direkt auf dem Display umgeschaltet werden.

Temperatur Offset Korrektur (Registeradresse 0x0106)

Eine Anpassung des intern gemessenen Temperaturmesswertes erfolgt mit Hilfe der Offset Korrektur mit der die thermische Verlustleistung ausgeglichen werden kann. Parameter 5 und 6 beinhalten die Temperatur Offset Einstellungen.

Bereich Sollwertverstellung (Registeradresse 0x0110 – 0x0112)

Durch Drücken der Taste „▲“ oder „▼“ kann der Temperatursollwert im Bereich zwischen +16..+30 °C (+60..+86 °F) eingestellt werden.

Tastensperre (Registeradresse 0x010D)

Es kann eine Tastensperre für bestimmte Tastenfunktionen eingerichtet werden, im Falle der Betätigung einer gesperrten Funktion wird das „Gesperrt“ Symbol für etwa 2 Sekunden im Display angezeigt.

Geräteverhalten nach Spannungsverlust (Registeradresse 0x010C)

Symbol Bedeutung



Das Thermostat bleibt ausgeschaltet und es bedarf ein erneutes Einschalten mit der „Power“-Taste.



Das Thermostat stellt den ursprünglichen Betriebszustand wieder her.



Das Thermostat wird eingeschaltet

Speicherung während Spannungsverlust

Der Betriebsstatus wird während eines Spannungsverlustes in ein EEPROM gespeichert und kann je nach Einstellung nach Spannungswiederkehr wiedereingestellt werden.

Der Sollwert wird nicht gespeichert. Es gilt der Standard Sollwert nach Power-On-Reset, Registeradresse 271 (0x010F).

Raumbelegung (OCC)

Meldet der digitale Eingang (OCC) „Raum unbelegt“, wird der „Eco Mode“ Sollwert aktiv. Im Display erscheint das „Eco Mode“ Blatt Symbol und der ECO Schriftzug in der Sollwertanzeige. Bei Wechsel in den „Belegt“ Modus verschwindet das Blatt Symbol wieder.

Fensterkontakt (ESI)

Ist der Eingang als Fensterkontakt oder Taupunktsensor konfiguriert wird dieser alle 3 Sekunden überprüft. Bei „Fenster offen“ oder „Taupunkt erreicht“ erscheint das jeweilige Symbol und das Ventil wird geschlossen.


Sensor Alarm (Registeradresse 0x0009)

Wird ein Fehler des internen Temperatursensors erkannt (bspw. Kurzschluss oder Kabelbruch) wird der aktive Ausgang auf 50% Stellgröße gesetzt.

Das Display zeigt blinkend den Fehlercode: "E1" Das Thermostat ermöglicht die manuelle Steuerung des Ventilators sowie die Ventilausgabe mit den Tasten "▲" oder "▼". Jede Betätigung der Tasten "▲" oder "▼" vermindert bzw. erhöht die Ausgangsspannung um 1 V = 10% und die PWM um 10%. Der Prozentsatz wird im Display angezeigt.

» MONTAGEHINWEIS/ ABMESSUNGEN (MM)

Installation des Gerätes nur im spannungslosen Zustand. Befestigen Sie mit Hilfe der Schraubenlöcher die Grundplatte des Thermostats an der Wand. Bitte beachten Sie den Achsenabstand von 60 mm. Befestigen Sie die Grundplatte mit der Frontabdeckung. Vermeiden Sie jeglichen Druck auf das Bedienteil, um das LCD Display zu schützen.

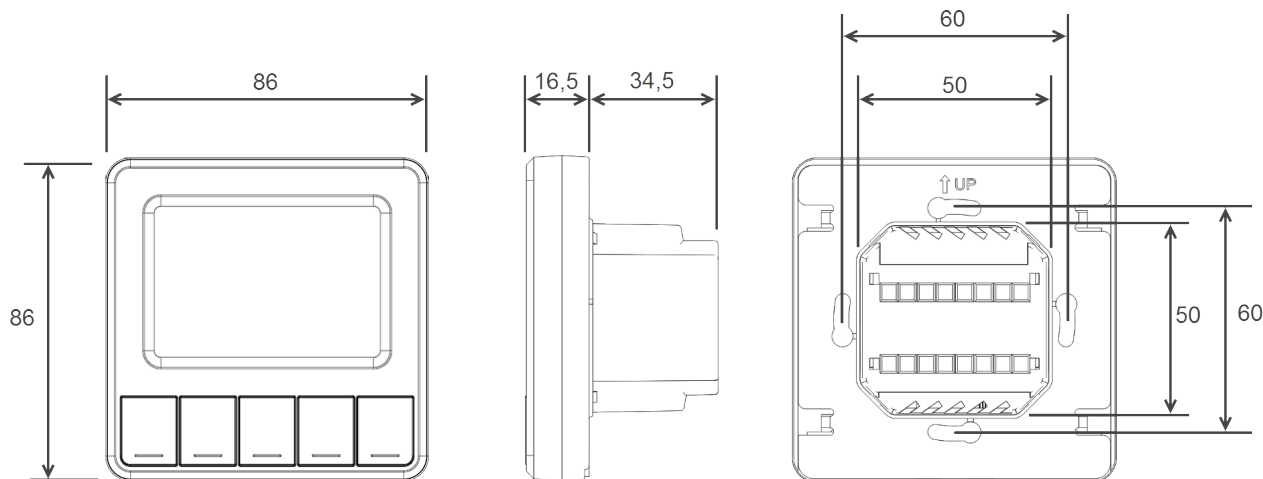

Input Register				
	Adresse	Zugriff	Beschreibung	Registerwert $\triangle$ Wertebereich
	0 0x000	R	Thermokon Modell	0xFF02 $\triangle$ LCF-2AO3DO
	1 0x0001	R	Firmware-Version	e.g. 0x1110 $\triangle$ 1.1.1
	2 0x0002	R	Back-Box Typ	23 $\triangle$ 2AO3DO
	3 0x0003	R	Messwert des integrierten Temperatursensors °C / °F	0..500 $\triangle$ 0..50,0°C 300..1200 $\triangle$ +30,0..+120,0°F
	4 0x0004	R	Lüfter-Status 0b00000000 = AUS 0b00000001 = Lüfterstufe 1 0b00000010 = Lüfterstufe 2 0b00000100 = Lüfterstufe 3 0b00001000 = Auto AUS 0b00001001 = Auto 1 0b00001010 = Auto 2 0b00001100 = Auto 3	
	5 0x0005	R	VA1 Status – Ausgang Ventilstellantrieb 1 Kühlen	0..100 $\triangle$ 0..100%
	6 0x0006	R	VA2 Status – Ausgang Ventilstellantrieb 2 Heizen	0..100 $\triangle$ 0..100%
	7		Reserviert	
	8 0x0008	R	Messwert des extern angeschlossenen Sensors °C / °F	-200..+1000 $\triangle$ -20,0..+100,0°C 0..2100 $\triangle$ 0,0..+210,0°F
	9 0x0009	R	Fehlermeldung 0x00= kein Fehler 0x01= Regelkreis Temperatursensor Alarm 0x02= externer Temperatursensor Alarm – high limit (Kabelbruch) 0x04= externer Temperatursensor Alarm – low limit (Kurzschluss) 0x08= Change-Over Sensor fehlt Alarm	
	10 0x000A	R	Eingang 1 – Klemme 11 0 = Kontakt offen, 1= Kontakt geschlossen (z.B. Fensterkontakt, Taupunkt sensor)	0..1
	11 0x000B	R	Eingang 2 – Klemme 12 0 = Kontakt offen, 1= Kontakt geschlossen (z.B. Anwesenheitssensor, Keycard-Schalter)	0..1

Holding Register						
Adresse		Zugriff	Beschreibung	Registerwert $\triangle$ Wertebereich		Werkseinstellung
Allgemeine-Einstellungen	256	0x0100	R/W	Kundenspezifische Geräte-ID	0..65535	0
	257	0x0101	R/W	Anzeige Messgrößeneinheit 0 = °C 1 = °F (Werte entsprechend umgerechnet)	0..1	0
	258	0x0102	R/W	Lautstärke Beeper 0=Off 1..5 (Lautstärke)	0..5	5
	259	0x0103	R/W	Hintergrundbeleuchtung bei Interaktion	0..100 $\triangle$ 0..100%	80
	260	0x0104	R/W	Reserviert		
	261	0x0105	R/W	Ausschaltverzögerung Hintergrundbeleuchtung	1..255 $\triangle$ 1..255 Sek.(Ein)	15
	262	0x0106	R/W	Offset interner Temperatursensor (wird zum Temp.-Wert hinzuaddiert)	-50..50 $\triangle$ -5,0..+5,0 [°C] -250..250 $\triangle$ -25,0..+25,0 [°F]	0
	263	0x0107	R/W	Offset externer angeschl. Temperatursensor (wird zum Temp.-Wert hinzuaddiert)	-50..50 $\triangle$ -5,0..+5,0 [°C] -250..250 $\triangle$ -25,0..+25,0 [°F]	0
	264	0x0108	R/W	Anzeigesprache 0= Deutsch 1= Englisch	0..1	0
	265	0x0109	R/W	Passworteinstellung 001-999 Werkseinstellung=987 000 = Kein Passwort	000..999	987
	266	0x010A	R/W	Temperaturobergrenze (Heizen AUS) (338=3, für Temperaturbegrenzer)	-200..1000 $\triangle$ -20,0..+100,0 [°C] 0..2100 $\triangle$ 0,0..+210,0 [°F]	400 / 110
	267	0x010B	R/W	Temperaturuntergrenze - Kühlen AUS (338=3, für Temperaturbegrenzer)	-200..1000 $\triangle$ -20,0..+100,0 [°C] 0..2100 $\triangle$ 0,0..+210,0 [°F]	0 / 320
	268	0x010C	R/W	Geräteverhalten nach Spannungsverlust 0= Gerät bleibt ausgeschaltet. 1= Gerät speichert den Betriebsmodus und kehrt zu diesem zurück. 2= Gerät wird nach Spannungswiederkehr eingeschaltet	0..2	1
	269	0x010D	R/W	Tastensperre Wenn eine gesperrte Taste betätigt wird, erscheint 2mal blinkend das Schlosssymbol. 0x00=ausgeschaltet 0x01=Sperre Taste EIN/AUS 0x02=Sperre Modus-Taste 0x08=Sperre Lüfterstufen-Taste 0x10=Sperre Taste Sollwertverstellung + & - 0x1F=Sperre alle Tasteneingaben		0
	270	0x010E	R/W	Anzeigeeinstellungen 0b00000001= Sollwert anzeigen (Ist die Taste zur Sollwertverstellung gesperrt, wird kein Sollwert angezeigt) 0b00000010= Raumtemperatur anzeigen 0b00000100 = Ventil Heizen/ Ventil Kühlen anzeigen 0b00001000 = PI-Regelgröße anzeigen (wenn nur Raumtemperatur oder Sollwert angezeigt wird, dann in einer größeren Schriftgröße)		15

Holding Register						
Adresse		Zugriff	Beschreibung	Registerwert $\triangle$ Wertebereich		Werkseinstellung
Sollwert-Einstellungen	271	0x010F	R/W	Standard Sollwert nach Power-On-Reset	0..500 $\triangle$ 0,0..+50,0 [°C] 300..1200 $\triangle$ +30,0..+120,0 [°F]	210 / 700
	272	0x0110	R/W	Bereich Sollwertverstellung Untergrenze	0..500 $\triangle$ 0,0..+50,0 [°C] 300..1200 $\triangle$ +30,0..+120,0 [°F]	160 / 600
	273	0x0111	R/W	Bereich Sollwertverstellung Obergrenze	0..500 $\triangle$ 0,0..+50,0 [°C] 300..1200 $\triangle$ +30,0..+120,0 [°F]	300 / 860
	274	0x0112	R/W	Sollwertverstellung Schrittweite	1..100 $\triangle$ 0,1..10,0 [°C] 1..500 $\triangle$ 0,1..50,0 [°F]	5 / 10
	275	0x0113	R/W	ECO-Modus Sollwert Kühlen	250..450 $\triangle$ 25,0..45,0 [°C] 750..1100 $\triangle$ +75,0..110,0 [°F]	300 / 860
	276	0x0114	R/W	ECO-Modus Sollwert Heizen	120..240 $\triangle$ 12,0..24,0 [°C] 50..750 $\triangle$ +5,0..75,0 [°F]	190 / 660

Holding Register						
Adresse		Zugriff	Beschreibung	Registerwert $\triangle$ Wertebereich	Werkseinstell.	
PI-Regler	277	0x0115	R	Regler-Modus Komfort: 0b0000 0000=Regler aus (<i>Frostschutz aktiv, LCD AUS</i>) 0b0000 0001=Regler Automatik-Modus (<i>Heizen&Kühlen</i>) 0b0000 0010=Regler NUR Heizen 0b0000 0011=Regler NUR Kühlen 0b0000 0100=NUR Belüftung (<i>PI-Regler steuert Lüfterstufen, Ventile sind geschlossen</i>)	1	
				Regler-Modus ECO: 0b0001 0000=Regler aus (<i>Frostschutz aktiv</i>) 0b0001 0001=Regler Automatik-Modus (<i>Heizen&Kühlen</i>) 0b0001 0010=Regler NUR Heizen 0b0001 0011=Regler NUR Kühlen 0b0001 0100=NUR Belüftung (<i>PI-Regler steuert Lüfterstufen, Ventile sind geschlossen</i>)		
	278	0x0116	R/W	Fancoil Typ: 2-oder4-Rohr 0b00000000=2-Rohr:Heizen&Kühlen mit Change-Over 0b00000001=4-Rohr:Heizen&Kühlen / (oder wenn 6VW genutzt)	1	
	279	0x0117	R/W	Anzahl Lüfterstufen 0b00000000 = keine (<i>Lüfterstufen-Taste gesperrt + Symbol wird verblasst dargestellt</i>) 0bxxxx0001 = 1 Stufe 0bxxxx0010 = 2 Stufen 0bxxxx0011 = 3 Stufen 0b0001xxxx = Lüfter wird im Heizbetrieb ausgeschaltet 0b0010xxxx = Lüfter wird Kühlbetrieb & Belüftung ausgeschaltet 0b0011xxxx = Lüfter wird im Heiz-&Kühlbetrieb ausgeschaltet	3	
	280	0x0118	R/W	Belüftung für () Sekunden auf höchster Stufe	0..60 $\triangle$ 0..60 Sek.	0
	281	0x0119	R/W	Ausschaltverzögerung der Belüftung 0= Belüftung schaltet niemals AUS 1..255 $\triangle$ 1..255 Min nach Schließen der Ventile schaltet der Lüfter aus.	15	
	283	0x011B	R/W	Totband	1..100 $\triangle$ 0,1..10,0 [°C]	10
	284	0x011C	R/W	Heizen Proportionabereich Xp_heizen	1..100 $\triangle$ 0,1..10,0 [°C]	20
	285	0x011D	R/W	Heizen Integrierzeit Tn_heizen	0..255 $\triangle$ 0..255 Minuten	30
	286	0x011E	R/W	Kühlen Proportionabereich Xp_kühlen	1..100 $\triangle$ 0,1..10,0 [°C]	20
	287	0x011F	R/W	Kühlen Integrierzeit Tn_kühlen	0..255 $\triangle$ 0..255 Minuten	30
	288	0x0120	R/W	Untere Stellgrößenbeschränkung Heizen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	0
	289	0x0121	R/W	Obere Stellgrößenbeschränkung Heizen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	100
	290	0x0122	R/W	Untere Stellgrößenbeschränkung Kühlen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	0
	291	0x0123	R/W	Untere Stellgrößenbeschränkung Kühlen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	100
	292	0x0124	R/W	Lüfterstufe 1 EIN bei Stellgröße Heizen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	5
	293	0x0125	R/W	Lüfterstufe 2 EIN bei Stellgröße Heizen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	35
	294	0x0126	R/W	Lüfterstufe 3 EIN bei Stellgröße Heizen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	70
	295	0x0127	R/W	Lüfterstufe 1 EIN bei Stellgröße Kühlen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	5
	296	0x0128	R/W	Lüfterstufe 2 EIN bei Stellgröße Kühlen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	35
	297	0x0129	R/W	Lüfterstufe 3 EIN bei Stellgröße Kühlen	0..100 $\triangle$ 0..100 %	70
	298	0x012A	R/W	Frostschutz Temperaturschwelle	50..150 $\triangle$ +5,0..+15,0 °C 400..600 $\triangle$ +40,0..+60,0 °F	70/ 450
	299	0x012B	R/W	Change-Over Temperaturschwellwert für Heizen	0..500 $\triangle$ 0..+50,0 °C 300..1200 $\triangle$ +30,0..+120,0 °F	300/ 860
	300	0x012C	R/W	Change-Over Temperaturschwellwert für Kühlen (<i>befindet sich die Temperatur zwischen beiden Schwellwerte, so wird der letzte Status fortgeführt</i>)	0..500 $\triangle$ 0..+50,0 °C 300..1200 $\triangle$ +30,0..+120,0 °F	190/ 660
		301		Reserviert		
		302		Reserviert		
		303		Reserviert		
		304	0x0130	R/W	Reglerausgangssignal, Heizen & Kühlen 4= proportional (0V = 0% ..10V = 100%) 5=invers proportional (0V = 100% ..10V = 0%) 6=proportional Belimo 6 way 7=proportional Sauter 6 way with Ø15mm 8=proportional Sauter 6 way with Ø20mm 9=proportional Belimo 6 way, counter direction 10=proportional Sauter 6 way with Ø15mm, counter direction 11=proportional Sauter 6 way with Ø20mm, counter direction 12=no valve	4

Holding Register					
Adresse		Zugriff	Beschreibung	Registerwert $\triangleq$ Wertebereich	Werkseinstell.
Eingänge	336	0x0150	R/W	Konfiguration Eingang 1, Klemme 11 0 = Keine Funktion 1 = Anwesenheitssensor (Offen = Anwesend) 2 = Anwesenheitssensor (Geschlossen = Anwesend) 3 = Fensterkontakt (Offen = Fenster Offen) 4 = Fensterkontakt (Geschlossen = Fenster Offen) 5 = Sperre Heizsequenz (Offen = Heizen AUS) 6 = Sperre Heizsequenz (Geschlossen = Heizen AUS) 7 = Sperre Kühlsequenz (Offen = Kühlen AUS) 8 = Sperre Kühlsequenz (Geschlossen = Kühlen AUS) 9 = Taupunktsensor (Offen = Taupunkt überschritten, Kühlen AUS) 10 = Taupunktsensor (Geschlossen = Taupunkt überschritten, Kühlen AUS)	0
	337	0x0151	R/W	Konfiguration Eingang 2, Klemme 12 0 = Keine Funktion 1 = Anwesenheitssensor (Offen = Anwesend) 2 = Anwesenheitssensor (Geschlossen = Anwesend) 3 = Fensterkontakt (Offen = Fenster Offen) 4 = Fensterkontakt (Geschlossen = Fenster Offen) 5 = Sperre Heizsequenz (Offen = Heizen AUS) 6 = Sperre Heizsequenz (Geschlossen = Heizen AUS) 7 = Sperre Kühlsequenz (Offen = Kühlen AUS) 8 = Sperre Kühlsequenz (Geschlossen = Kühlen AUS) 9 = Taupunktsensor (Offen = Taupunkt überschritten, Kühlen AUS) 10 = Taupunktsensor (Geschlossen = Taupunkt überschritten, Kühlen AUS)	0
	338	0x0152	R/W	Konfiguration Sensoreingang 0 = kein Sensor angeschlossen 1 = Change-Over Temperatursensor (NTC10K) 2 = Ext. Temperatursensor (NTC10K) 3 = Temperaturbegrenzung	0
	339	0x0153	R/W	ESI (Energy Savings Input) – Verzögerung der Energiesperre Einschaltverzögerung der Energiesperre.	[s] 0
	340	0x0154	R/W	Anwesenheit (OCC-Eingang) - Ausschalverzögerung	0...65535 $\triangleq$ 0...65535 [s] 1800

Holding Register (Übergeordnetes schreiben auf das Fancoil-Thermostat)					
Adresse		Zugriff	Beschreibung	Registerwert $\triangleq$ Wertebereich	Werkseinstell.
Speziell	512	0x0200	R/W	Aktive Lüfterstufe 0b00000000 = AUS 0b00000001 = Lüfterstufe 1 0b00000010 = Lüfterstufe 2 0b00000100 = Lüfterstufe 3 0b00001000 = Auto AUS 0b00001001 = Auto 1 0b00001010 = Auto 2 0b00001100 = Auto 3	0
	513	0x0201	R/W	Sollwert Temperatur	0..500 $\triangleq$ 0..+50,0 [°C] 0
	514	0x0202	R/W	Regler-Modus Komfort: 0b0000 0000=Regler aus (<i>Frostschutz aktiv</i>) 0b0000 0001=Regler Automatik-Modus (<i>Heizen&Kühlen</i>) 0b0000 0010=Regler NUR Heizen 0b0000 0011=Regler NUR Kühlen 0b0000 0100=NUR Belüftung (<i>PI-Regler steuert die Lüfterstufen, Ventile sind geschlossen</i>) Regler-Modus ECO: 0b0001 0000=Regler aus (<i>Frostschutz aktiv</i>) 0b0001 0001=Regler Automatik-Modus (<i>Heizen&Kühlen</i>) 0b0001 0010=Regler NUR Heizen 0b0001 0011=Regler NUR Kühlen 0b0001 0100=NUR Belüftung (<i>PI-Regler steuert die Lüfterstufen, Ventile sind geschlossen</i>)	0
	515	0x0203	R/W	Aktive Symbole 0x00= keine Symbole anzeigen 0x01= ECO-Blatt Symbol anzeigen 0x02= Taupunk-Tropfen-Symbol anzeigen 0x04= Frostschutz EIN anzeigen 0x08= Fenster Offen anzeigen 0x10= Achtung-Symbol anzeigen 0x20= Stundenglas anzeigen 0x40= Schloss-Symbol für die Tastensperre anzeigen 0x80= ECO-Schriftzug anzeigen	0