



Checkliste Bestellangaben für WRF06LCD 2V

- ☐ Typ1
(Raumbelegung und Sollwertverstellung)

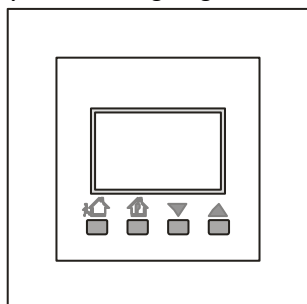


- ☐ Typ3
(Sollwertverstellung)

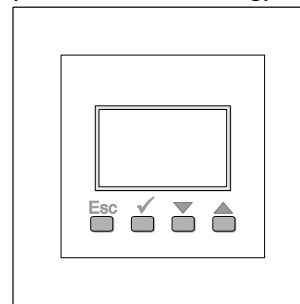

- ☐ Nachkommastelle für Temperaturanzeige

Texte für Anzeigemeldungen Raumtemperatur (optional)




- ☐ Variante A, einzeilig (optional)

--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Variante B, zweizeilig (optional)

Texte für Anzeigemeldungen Solltemperatur (optional)



- ☐ Variante A, einzeilig (optional)

--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Variante B, zweizeilig (optional)

Sollwerteinstellung (optional)

Standard

Unterer Verstellbereich	Basissollwert (nach Reset)	Oberer Verstellbereich	Sollwertänderung pro Tastbetätigung
-3 °C	22 °C	3 °C	0,5 K

Kundenwunsch

Minimalwert	Basissollwert (nach Reset, darf den Wert 0 nicht unterschreiten)	Maximalwert	Sollwertänderung pro Tastbetätigung

Kalibrierung Temperatursensor

Uv = 24 VDC	UV = 24 VAC

Stromanschluss
VAC = Wechselstrom | VDC=Gleichstrom

Nachtabsenkung nur bei Typ1

Standard	Kundenwunsch
-4°C	

Kontaktart Öffner / Schließer

Digital Eingang 1


Öffner	Schließer

Digital Eingang 2

Öffner	Schließer

Digital Eingang 1

- ☐ Fensterkontakt
- ☐ Taupunktwärter
- ☐ Raumbelugung
- ☐ Manuelle Verstellung Sollwert 1 zurücksetzen
- ☐ Textmeldung / ☐ Störmeldung Variante




☐ Textmeldung / Störmeldung Variante A, einzeilig

--	--	--	--	--	--	--	--

☐ Textmeldung / Störmeldung Variante B, zweizeilig

Digital Eingang 2

- ☐ Fensterkontakt
- ☐ Taupunktwärter
- ☐ Raumbelugung
- ☐ Manuelle Verstellung Sollwert 1 zurücksetzen
- ☐ Textmeldung / ☐ Störmeldung Variante



☐ Textmeldung / Störmeldung Variante A, einzeilig

--	--	--	--	--	--	--	--

☐ Textmeldung / Störmeldung Variante B, zweizeilig
